

子洲县供水有限公司水质检测报告

样品受理编号：2022Y034

样品名称	子洲县供水有限公司出厂水	采样日期	2022年12月25日		
检验日期	2022年12月25日	报告日期	2022年12月26日		
检 测 结 果					
序号	项目名称	单位	标准限值	检测值	备注
1	pH	/	6.5-8.5	8.30	
2	浑浊度	NTU	3	2.68	
3	肉眼可见物	/	无	无	
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	
5	色度	度	15	0	
6	氯化物	mg/L	250	112	
7	溶解性总固体	mg/L	1000	436	
8	耗氧量	mg/L	3	2.38	
9	铁	mg/L	0.3	0.04	
10	锰	mg/L	0.1	0.005	
11	总硬度	mg/L	450	172	
12	硫酸盐	mg/L	250	87	
13	硝酸盐（以N计）	mg/L	20	5.5	
14	六价铬	mg/L	0.05	0.04	
15	氨氮	mg/L	0.5	0.22	
16	亚硝酸盐	mg/L	1	0.032	
17	氟化物	mg/L	1.0	0.94	
18	二氧化氯	mg/L	ClO ₂ ≥0.1	0.18	
19	菌落总数	CFU/mL	100	7	
20	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	
21	耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	
结论	本样品所检测常规指标结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006中的标准限值。				
备注					

科室负责人：


郭钦

检测人：

马倩

马利

检测单位（盖章）：

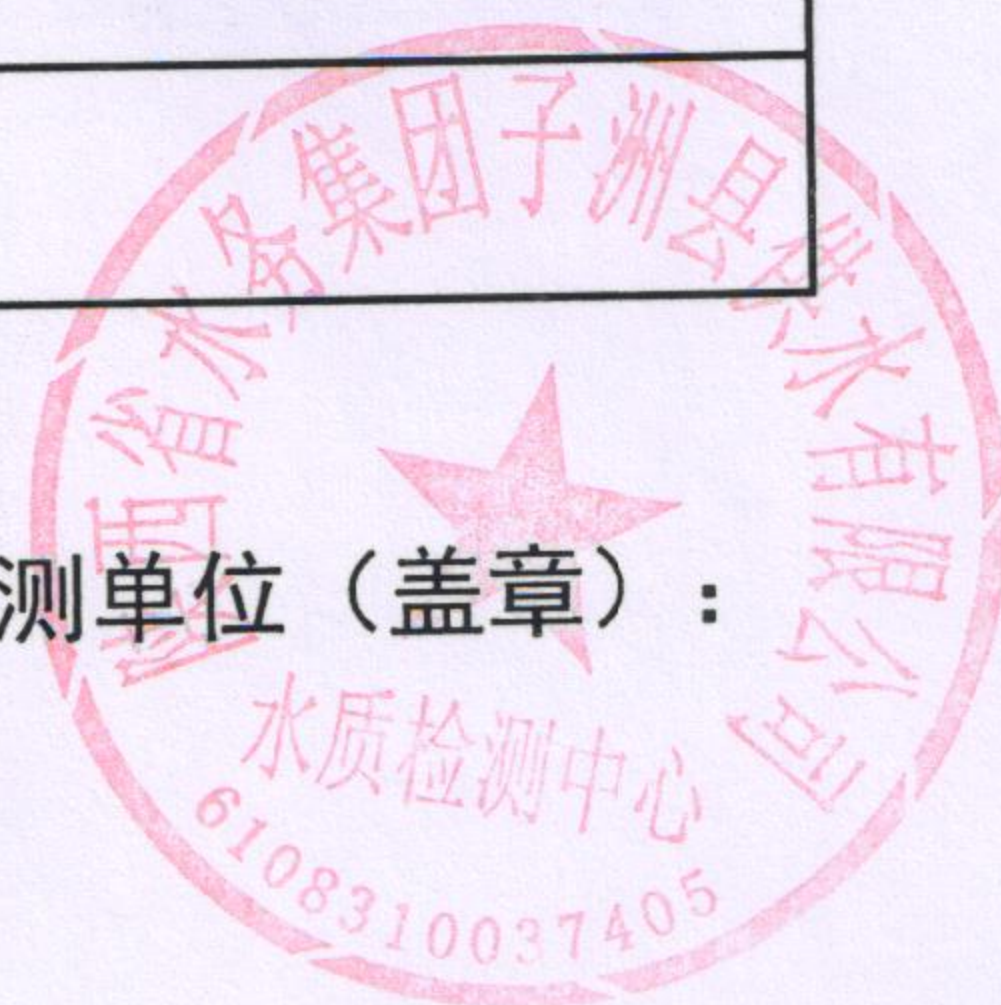

子洲县供水有限公司水质检测报告

样品受理编号：2022Y035

样品名称	子洲县供水有限公司管网水	采样日期	2022年12月25日		
检验日期	2022年12月25日	报告日期	2022年12月26日		
检 测 结 果					
序号	项目名称	单位	标准限值	检测值	备注
1	pH	/	6.5-8.5	8.21	
2	浑浊度	NTU	3	2.04	
3	肉眼可见物	/	无	无	
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	
5	色度	度	15	0	
6	氯化物	mg/L	250	103	
7	溶解性总固体	mg/L	1000	420	
8	耗氧量	mg/L	3	1.9	
9	铁	mg/L	0.3	0.02	
10	锰	mg/L	0.1	0.004	
11	总硬度	mg/L	450	160	
12	硫酸盐	mg/L	250	105	
13	硝酸盐(以N计)	mg/L	20	4.25	
14	六价铬	mg/L	0.05	0.04	
15	氨氮	mg/L	0.5	0.20	
16	亚硝酸盐	mg/L	1	0.009	
17	氟化物	mg/L	1.0	0.87	
18	二氧化氯	mg/L	$ClO_2 \geq 0.02$	0.06	
19	菌落总数	CFU/mL	100	21	
20	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	
21	耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	
结论	本样品所检测常规指标结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006中的标准限值。				
备注					


科室负责人：

郭强

检测人：

马利利

检测单位(盖章)：

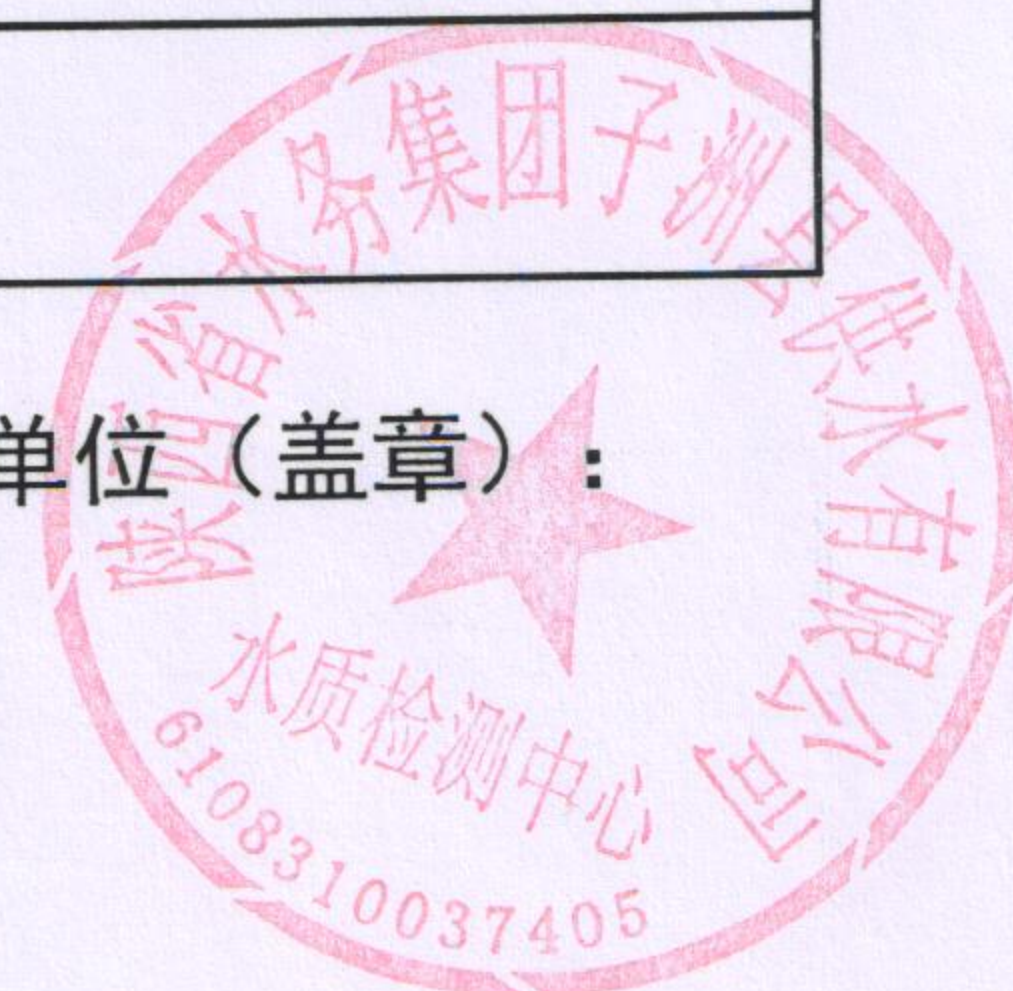

子洲县供水有限公司水质检测报告

样品受理编号：2022Y036

样品名称	子洲县供水有限公司末梢水	采样日期	2022年12月25日		
检验日期	2022年12月25日	报告日期	2022年12月26日		
检 测 结 果					
序号	项目名称	单位	标准限值	检测值	备注
1	pH	/	6.5-8.5	8.17	
2	浑浊度	NTU	3	1.91	
3	肉眼可见物	/	无	无	
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	
5	色度	度	15	0	
6	氯化物	mg/L	250	111	
7	溶解性总固体	mg/L	1000	429	
8	耗氧量	mg/L	3	1.87	
9	铁	mg/L	0.3	0.01	
10	锰	mg/L	0.1	0.003	
11	总硬度	mg/L	450	170	
12	硫酸盐	mg/L	250	94	
13	硝酸盐（以N计）	mg/L	20	4.48	
14	六价铬	mg/L	0.05	0.03	
15	氨氮	mg/L	0.5	0.17	
16	亚硝酸盐	mg/L	1	0.006	
17	氟化物	mg/L	1.0	0.89	
18	二氧化氯	mg/L	ClO ₂ ≥0.02	0.04	
19	菌落总数	CFU/mL	100	26	
20	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	
21	耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	
结论	本样品所检测常规指标结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006中的标准限值。				
备注					

科室负责人： *郭银*

检测人： *加倩 马利军*

检测单位（盖章）：

